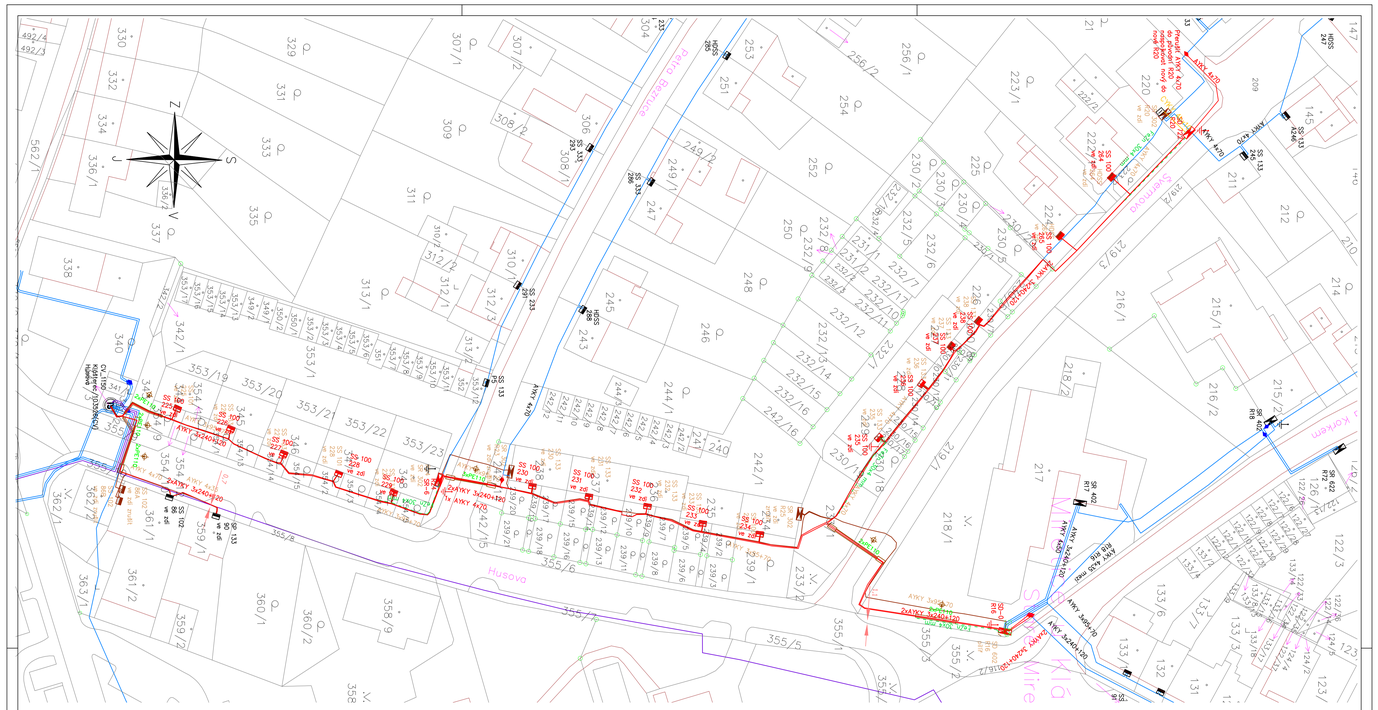

Legenda stávajícího zařízení distribuční soustavy

- TS — Stávající trafostanice
- Rozpojovací skříň – stávající
- PS–pojistková skříň – stávající
- Uzemněný bod – stávající
- Svodiče přepětí – stávající
- Stávající kabelové vedení NN
- Stávající kabelové vedení VN
- Stávající kabelová spojka
- Elektroměrový rozvaděč – stávající

Legenda montáží

- Rozpojovací skříň – projektovaná
- PS–pojistková skříň – projektovaná
- Uzemněný bod – projektovaný
- Kabelová spojka – projektovaná
- Projektované kabelové vedení NN
- Kabel v chráničce PE110
- PE110 — Zemnící vedení
- Stávající kabel NN přeložený
- Projektovaná kabelová přípojka NN

Legenda demontáží:

- Rozpojovací skříň – demontovaná
- PS–pojistková skříň – demontovaná
- Demontované kabelové vedení NN

Legenda – ostatní

- Katastrální mapa – hranice parcel
- Katastrální mapa – vnitřní kresba

Montážní jáma 1x2x2m (šxdxh)

Montované vedení AYKY 4x120

PE110

Startovací jáma 1x2x2m (šxdxh)

Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.
Sadovská 60, 362 63 Dalovice
Mob.: 606692850

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	Vedoucí zakázky:
Martin Vincíbr	Ivan Chromeček	Stanislav Brychta	

Stavebník: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín

Stavba: CV–Klášterec/n/Ohří,Miřetice u Klášterce

Část: Kabely NN

Datum	02/2024
Stupeň PD	DÚŘ
Měřítko	1:500
Zakázka č.	IV-12-4024248

Název výkresu: Katastrální situace

Číslo výkresu: C2